
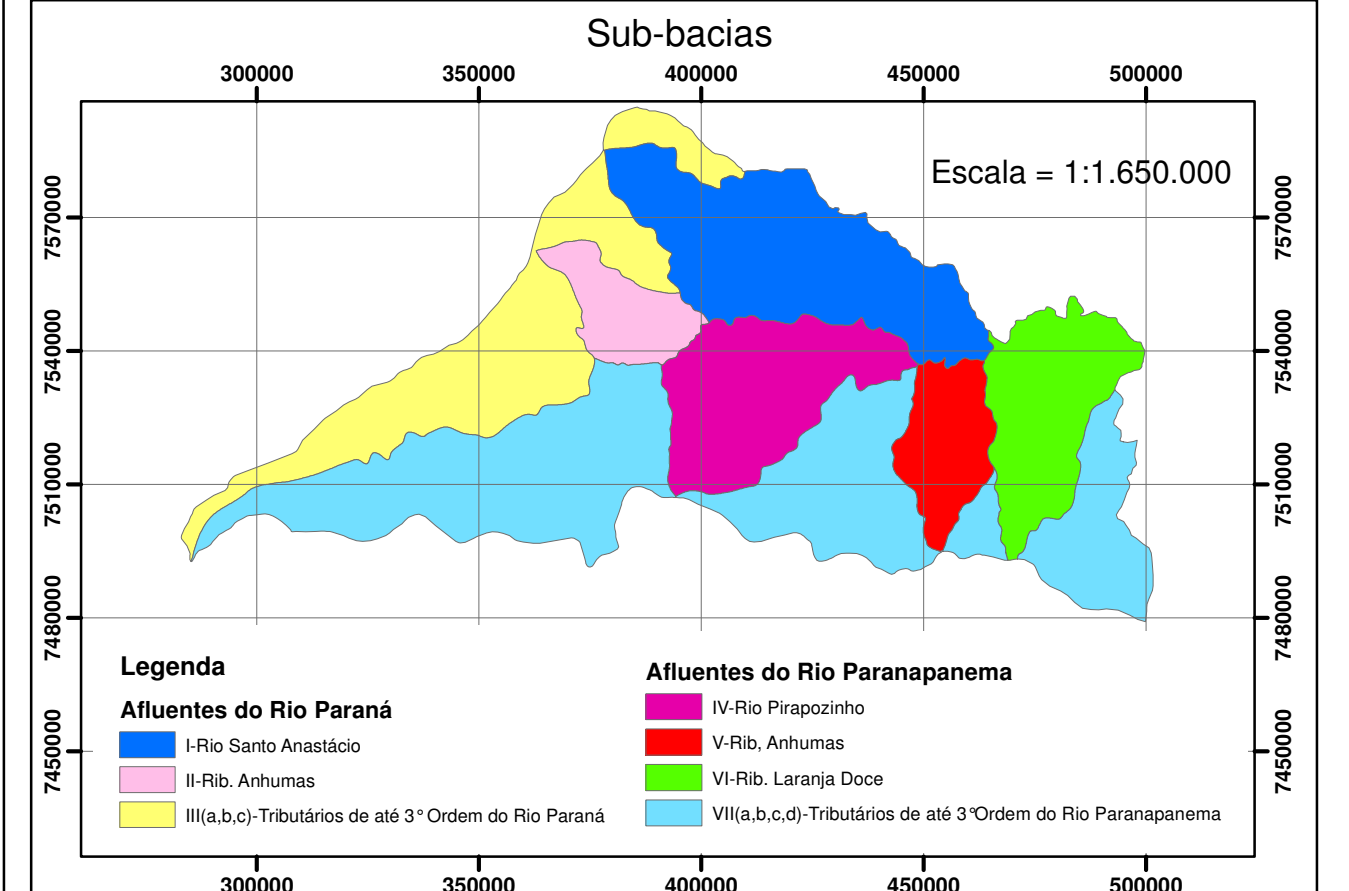


Municípios	Eficiência 2012 (%)	Eficiência 2024 (%)	Eficiência 2028 (%)
Avares Machado	58,61	80	90
Anhumas	83,23	83,23	90
Caiuá	73,83	80	90
Estrela do Norte	78,07	80	90
Euclides da Cunha Paulista	74,62	80	90
Iepê	89,43	89,43	95
Indiana*	31,98	80	90
Marabá Paulista	86,67	86,67	90
Martinópolis	79,84	80	90
Mirante do Paranapanema	87,36	87,36	90
Nantes	78,52	80	90
Narandiba	85,38	85,38	90
Piqueroibi	84,83	84,83	90
Pirapozinho	79,8	80	90
Presidente Bernardes	74,64	80	90
Presidente Epitácio	77,4	80	90
Presidente Prudente	92,91	92,91	95
Presidente Venceslau	0	80	90
Rancharia*	76,34	80	90
Regente Feijó	86,16	86,16	90
Rosana	67,71	80	90
Sandovalina	90,91	90,91	95
Santo Anastácio	82,49	82,49	90
Taciba	79,25	80	90
Tarabai	79,17	80	90
Teodoro Sampaio	74,45	80	90

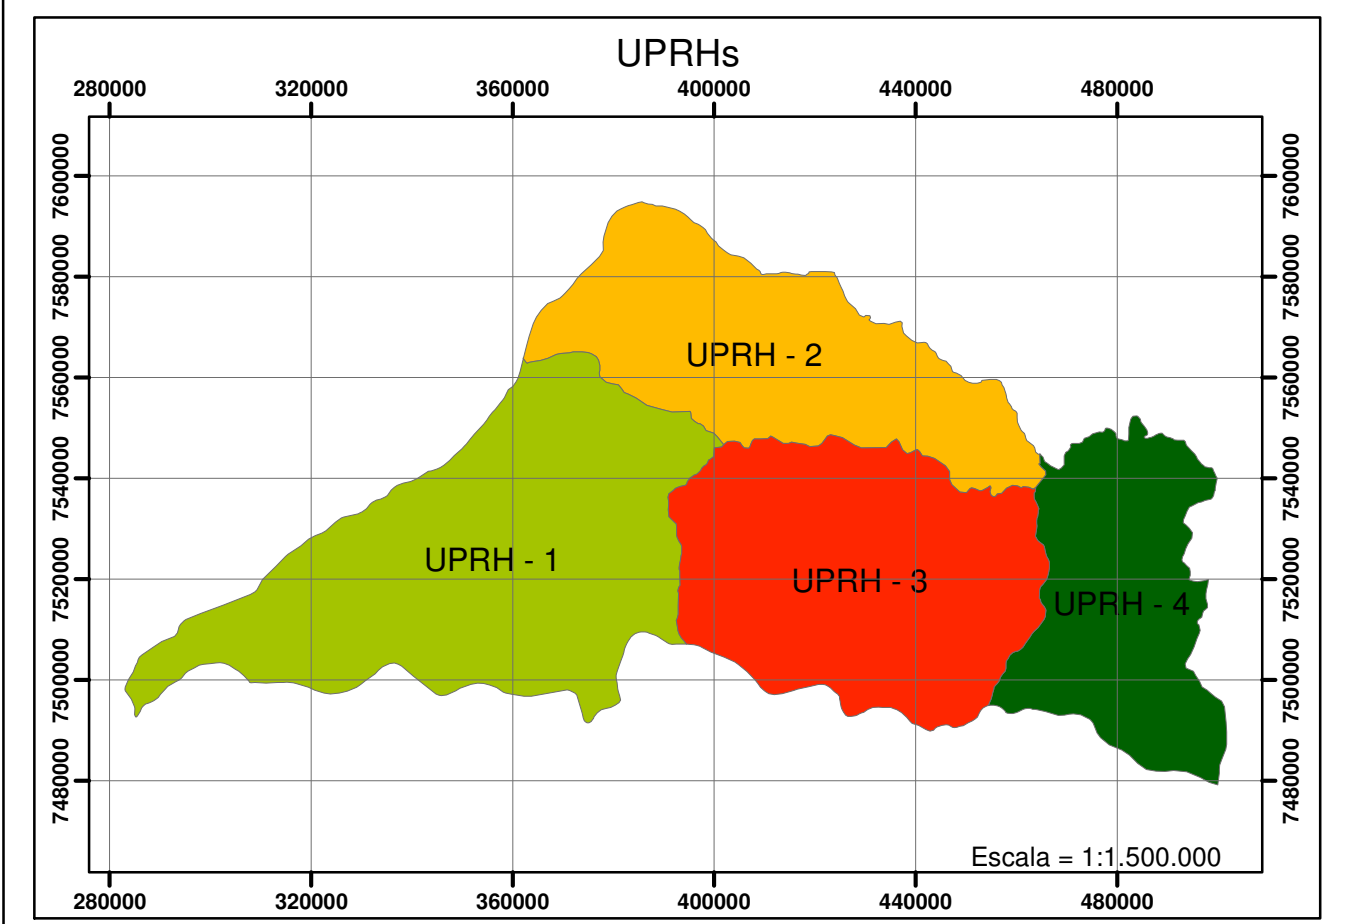

Índice de Atendimento de Água	Classificação
< 50%	RUIM
≥ 50% e < 90%	REGULAR
≥ 90%	BOM

IRIGART Recursos Hídricos e meio ambiente

PROJETO: Avaliação do Plano de Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Portal do Paranapanema
 CLIENTE: CPTI - Cooperativa de Serviços, pesquisas tecnológicas e Industriais
 TÍTULO: Projeção dos Índices de Eficiência no Tratamento de Esgoto
 LOCALIZAÇÃO: UGRHI - 22

ESCALA: 1:250.000 DATA: 12/08/2014 DESENHISTA: Mayra de Oliveira Melo VERIFICADOR/APROVADO: FELIPE TEIXEIRA DA SILVEIRA
 APROVADO: _____ RESP. TÉCNICO: _____

Revisão: 01, 02, 03, 04
 Desenho - Relatório: Folha 19 de 01/01